















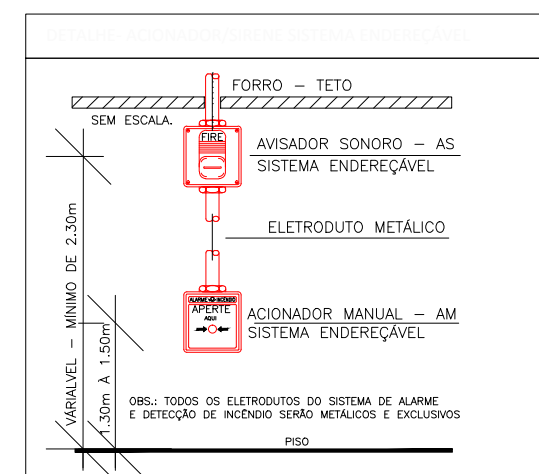





-  EXTINTOR DE AGUA PRESSURIZADA
 -  EXTINTOR DE GAS CARBONICO - CO2
 -  EXTINTOR DE PO QUIMICO SECO (B,C)
 -  HIDRANTE SIMPLES
C/ ABRIGO DE MANGUEIRAS
 -  REGISTRO DE RECALQUE NO PASSEIO
COM VALVULA DE RETENCAO
 -  ACIONADOR DE BOMBA DE INCENDIO
(BOTOEIRA TIPO LIGA DESLIGA)
 -  BOMBA DE INCENDIO
 -  RESERVA DE INCENDIO
 -  AVISADOR SONORO TIPO SIRENE
 -  ACIONADOR MANUAL DO SISTEMA
DE DETECAO E ALARME
 -  CENTRAL DE DETECAO E ALARME
 -  PONTO DE ILUMINACAO DE EMERGENCIA
TIPO BALIZAMENTO
 -  DIRECAO DE FLUXO DA ROTA DE FUGA
 -  SAIDA FINAL DA ROTA DE FUGA
 -  PONTO DE ILUMINACAO DE EMERGENCIA

Símbolo: quadrado
Fundo: vermelho
Pictograma:
Fotoluminescente



- | | |
|---|-------------------------|
|  | S3-SAÍDA DE EMERGÊNCIA |
|  | S1-SAÍDA DE EMERGÊNCIA |
|  | S2-SAÍDA DE EMERGÊNCIA |
|  | S8-SAÍDA DE EMERGÊNCIA |
|  | S13-SAÍDA DE EMERGÊNCIA |
|  | S14-SAÍDA DE EMERGÊNCIA |
|  | E2 |
|  | E3 |
|  | E5 |



PROJETO PARA ADEQUAÇÃO AO CORPO DE BOMBEIROS

OCUPAÇÃO: E1 - Escola em geral

ENDEREÇO: Rua Brasílio de Araújo Miranda, nº3165 - Jd. Comodoro - Itararé

Resp. Pelo Uso: Prefeitura de Itararé

ÁREA TOTAL: 1299,36 m²

ESCALA: indicada

DATA: 01/04/2019

FOLHA: 03/03