







FACHADA

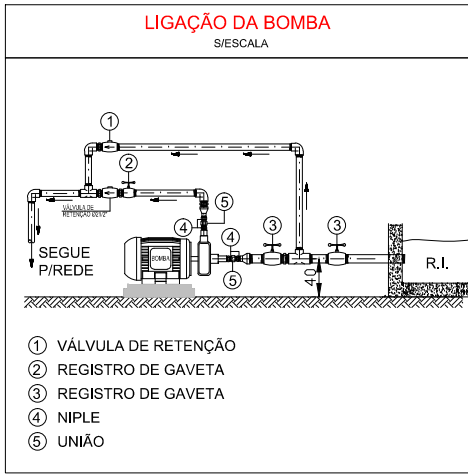


CORTE A-A

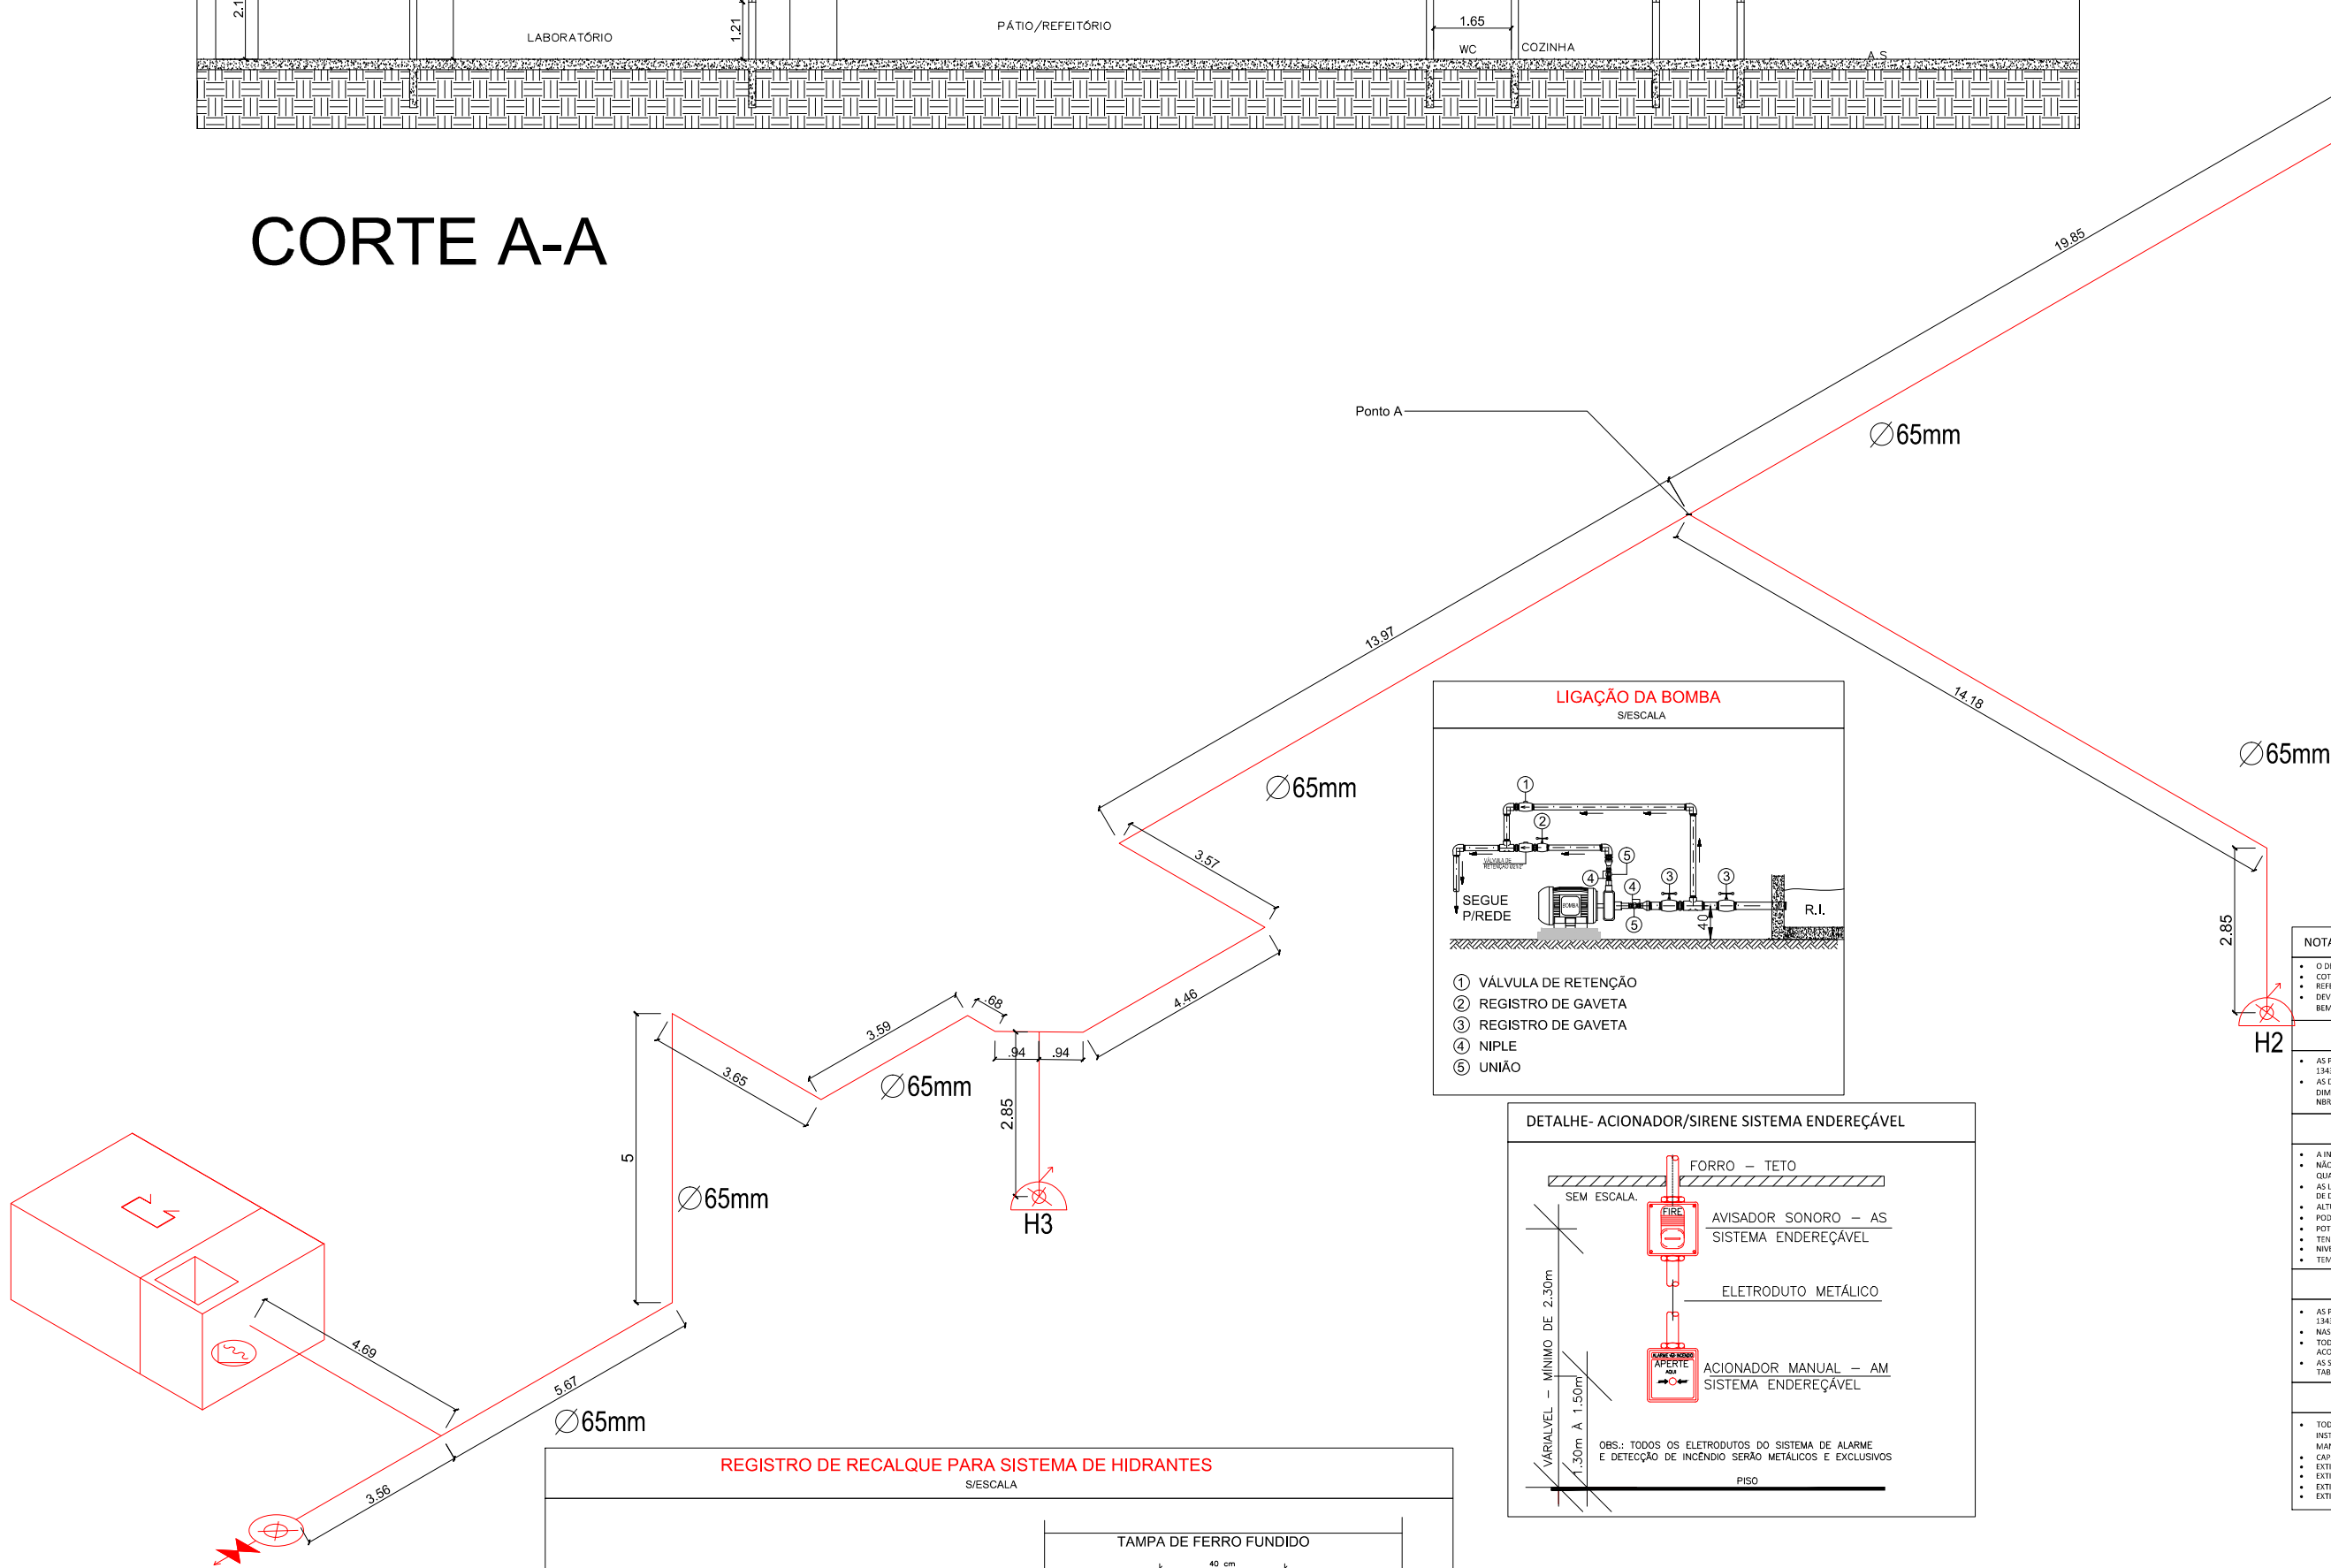

HIDRANTE SIMPLES - DESCRIÇÕES	
01	REGISTRO CLOBO DE ÂNGULO 45° - Ø63mm
02	ADAPTAÇÃO ENGATE RÁPIDO DE 2.1/2" PARA 1.1/2" COM TAMPÃO TIPO STORZ COM CORRENTE
03	MANGUEIRA DE 40mm (1.1/2") x 30m de Comprimento - Tipo 2
04	ABRIGO DE HIDRANTE - CAIXA METÁLICA DE 90x60x17cm
05	CHAVE TIPO STORZ Ø38mm
06	ESGUICHO TIPO REGULÁVEL
07	TUBO Ø 65mm
08	TE OU COTOVELO 90° DE Ø65mm
A	SIRENE ELETTRÔNICA - 24V
B	ELETRODUTO METÁLICO SE APARENTE
C	BOTOEIRA DO ALARME

- EXTINTOR DE AGUA PRESSURIZADA
- EXTINTOR DE GAS CARBONICO - CO2
- EXTINTOR DE PO QUIMICO SECO (B,C)
- HIDRANTE SIMPLES C/ ABRIGO DE MANGUEIRAS
- REGISTRO DE RECALQUE NO PASSEIO COM VALVULA DE RETENCAO
- ACIONADOR DE BOMBA DE INCENDIO (BOTOEIRA TIPO LIGA DESLIGA)
- BOMBA DE INCENDIO
- RESERVA DE INCENDIO
- AVISADOR SONORO TIPO SIRENE
- ACIONADOR MANUAL DO SISTEMA DE DETECAO E ALARME
- CENTRAL DE DETECAO E ALARME
- PONTO DE ILUMINACAO DE EMERGENCIA TIPO BALIZAMENTO
- DIRECAO DE FLUXO DA ROTA DE FUGA
- SAIDA FINAL DA ROTA DE FUGA
- PONTO DE ILUMINACAO DE EMERGENCIA
- Central de GLP

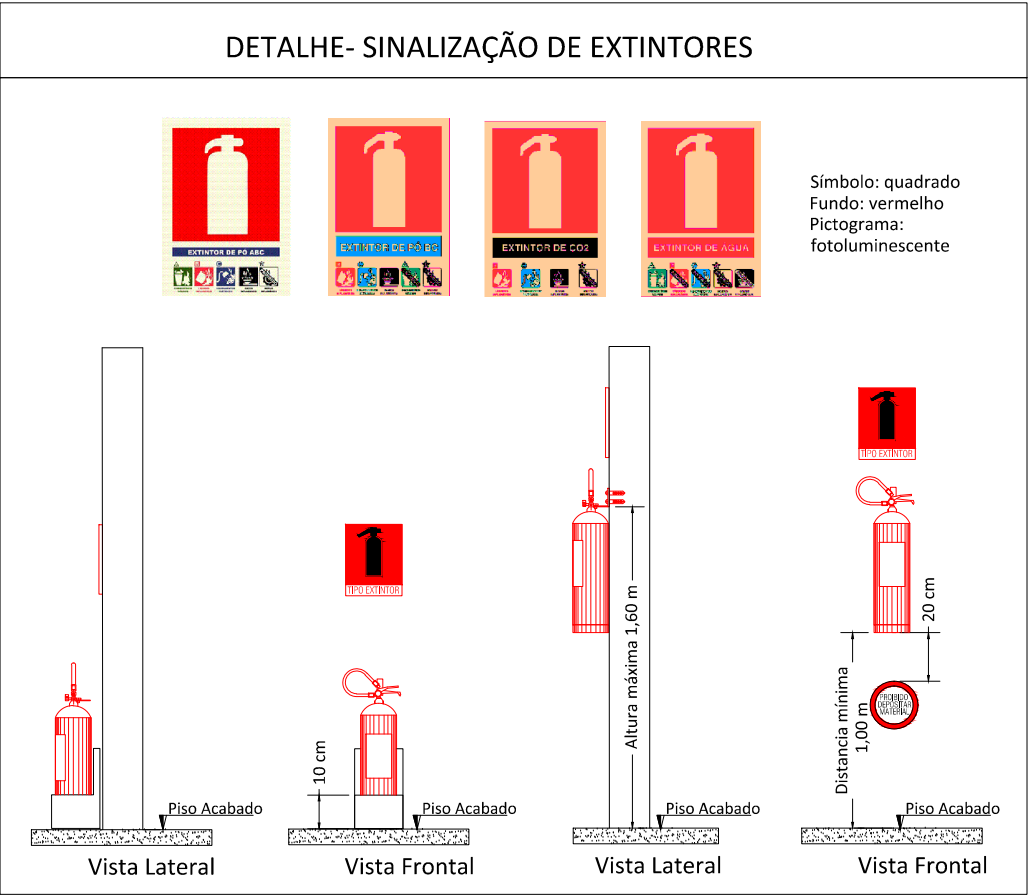

PROJETO PARA ADEQUAÇÃO AO CORPO DE BOMBEIROS

OCUPAÇÃO: E1 - Escola em geral		
ENDEREÇO: Rua Sophia Dias Menck, nº1775 - Sta. Terezinha - Itararé		
Resp. Pelo Uso: Prefeitura de Itararé		
ÁREA TOTAL: 1118,48 m²		
ESCALA: indicada	DATA: 01/04/2019	FOLHA: 03/03